

OU Dobrá

Od: qline@smvak.eu
Odesláno: úterý 16. ledna 2024 7:05
Komu: katerina.briosi@khsova.cz; adam.volny@khsova.cz; eva.neuwirthova@khsova.cz; oudobra@dobra.cz; podatelna@frydekmostek.cz; gilarova.sarka@frydekmostek.cz; sekretariat.fm@hzsmask.cz; opis@msk.izscr.cz
Předmět: Porucha č. 114449, Dobrá
Důležitost: Vysoká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovoluujeme informovat o vzniklé **poruše** na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekcí Poruchy

Číslo poruchy: 114449
Obec: Dobrá
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 16.01.2024 08:00
Plán. ukončení orientačně: 16.01.2024 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Pojezd cisterny v dotčené oblasti


Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

VYVEŠENO: 16. 01. 2024
SEJMUTO:

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÁ		Čs. dopor.
Došlo: 16 -01- 2024		Zpracov. <i>pod.</i>
Č.j.: 50/143/2024		Ukl. znak
Počet listů: 1	Příl.: 1	

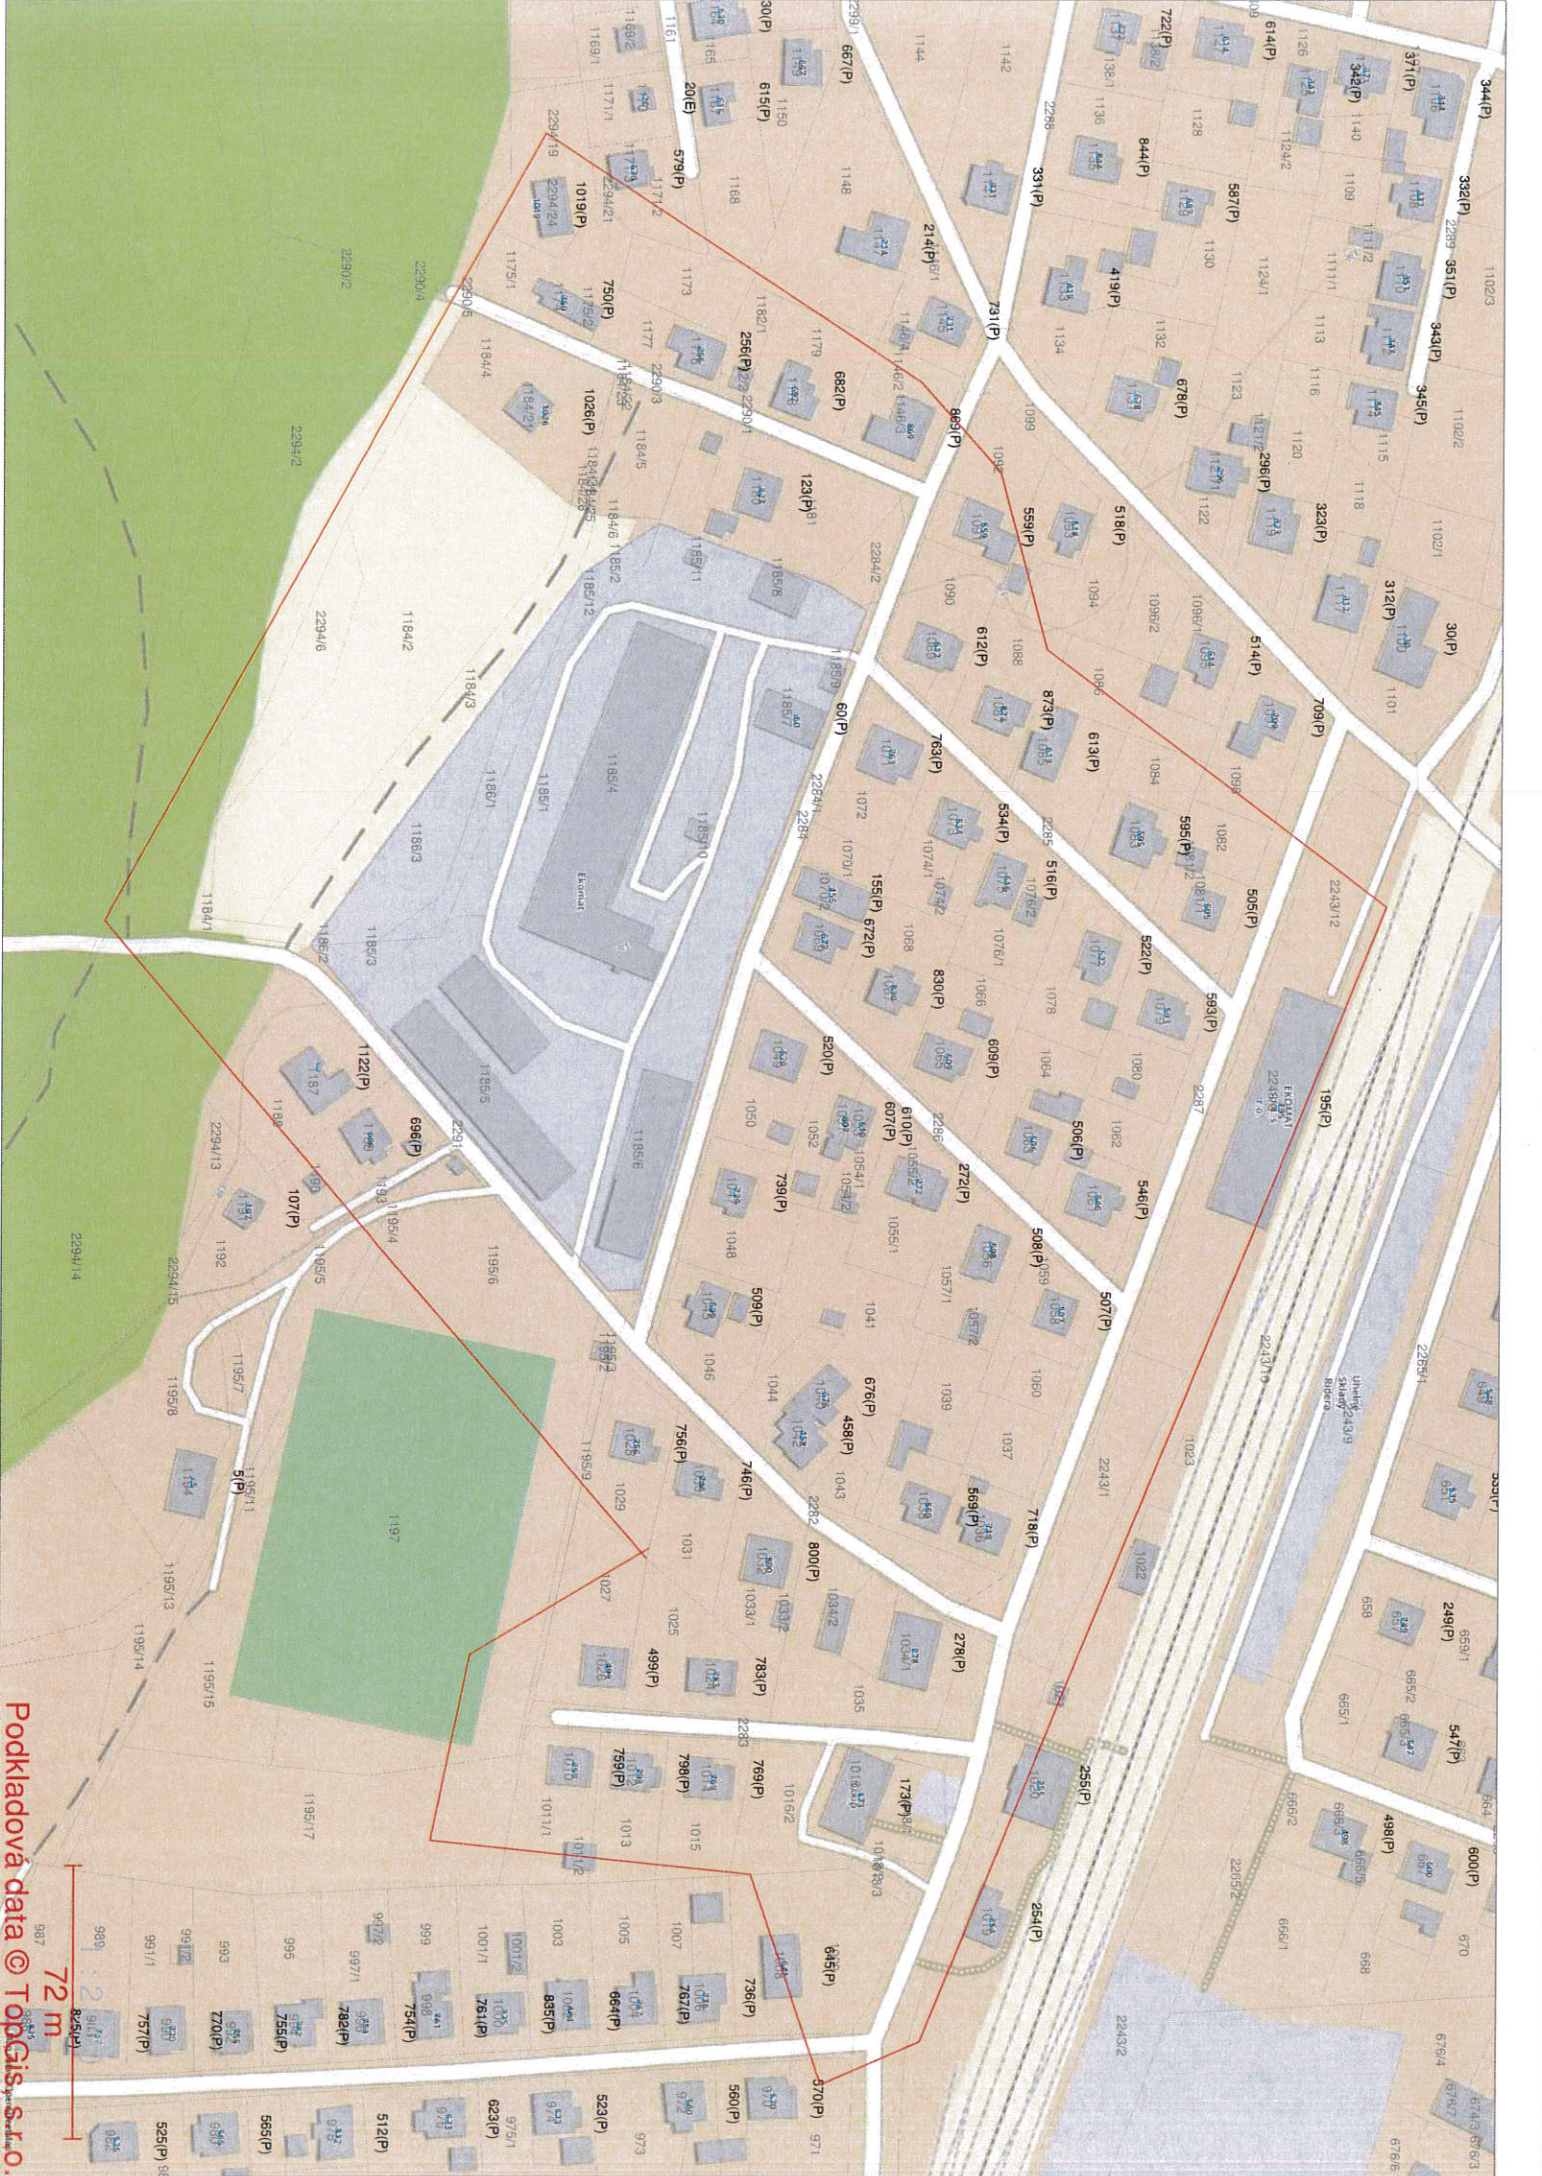

Podkladová data © TopGis s.r.o.

72 m

