

OU Dobrá

Od: qline@smvak.eu
Odesláno: pondělí 22. července 2024 14:22
Komu: katerina.briosi@khsova.cz; adam.volny@khsova.cz; eva.neuwirthova@khsova.cz; oudobra@dobra.cz; podatelna@frydekmostek.cz; gilarova.sarka@frydekmostek.cz; sekretariat.fm@hzsmk.cz; opis@msk.izscr.cz
Předmět: Porucha č. 116482, Dobrá
Důležitost: Vysoká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovoluujeme informovat o vzniklé **poruše** na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekcí Poruchy

Číslo poruchy: 116482
Obec: Dobrá
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 24.07.2024 06:00
Plán. ukončení orientačně: 24.07.2024 20:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.


Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

VYVEŠENO: 22. 07. 2024
SEJMUTO:



VYVEŠENO: 22. 07. 2024
SEJMOTO:




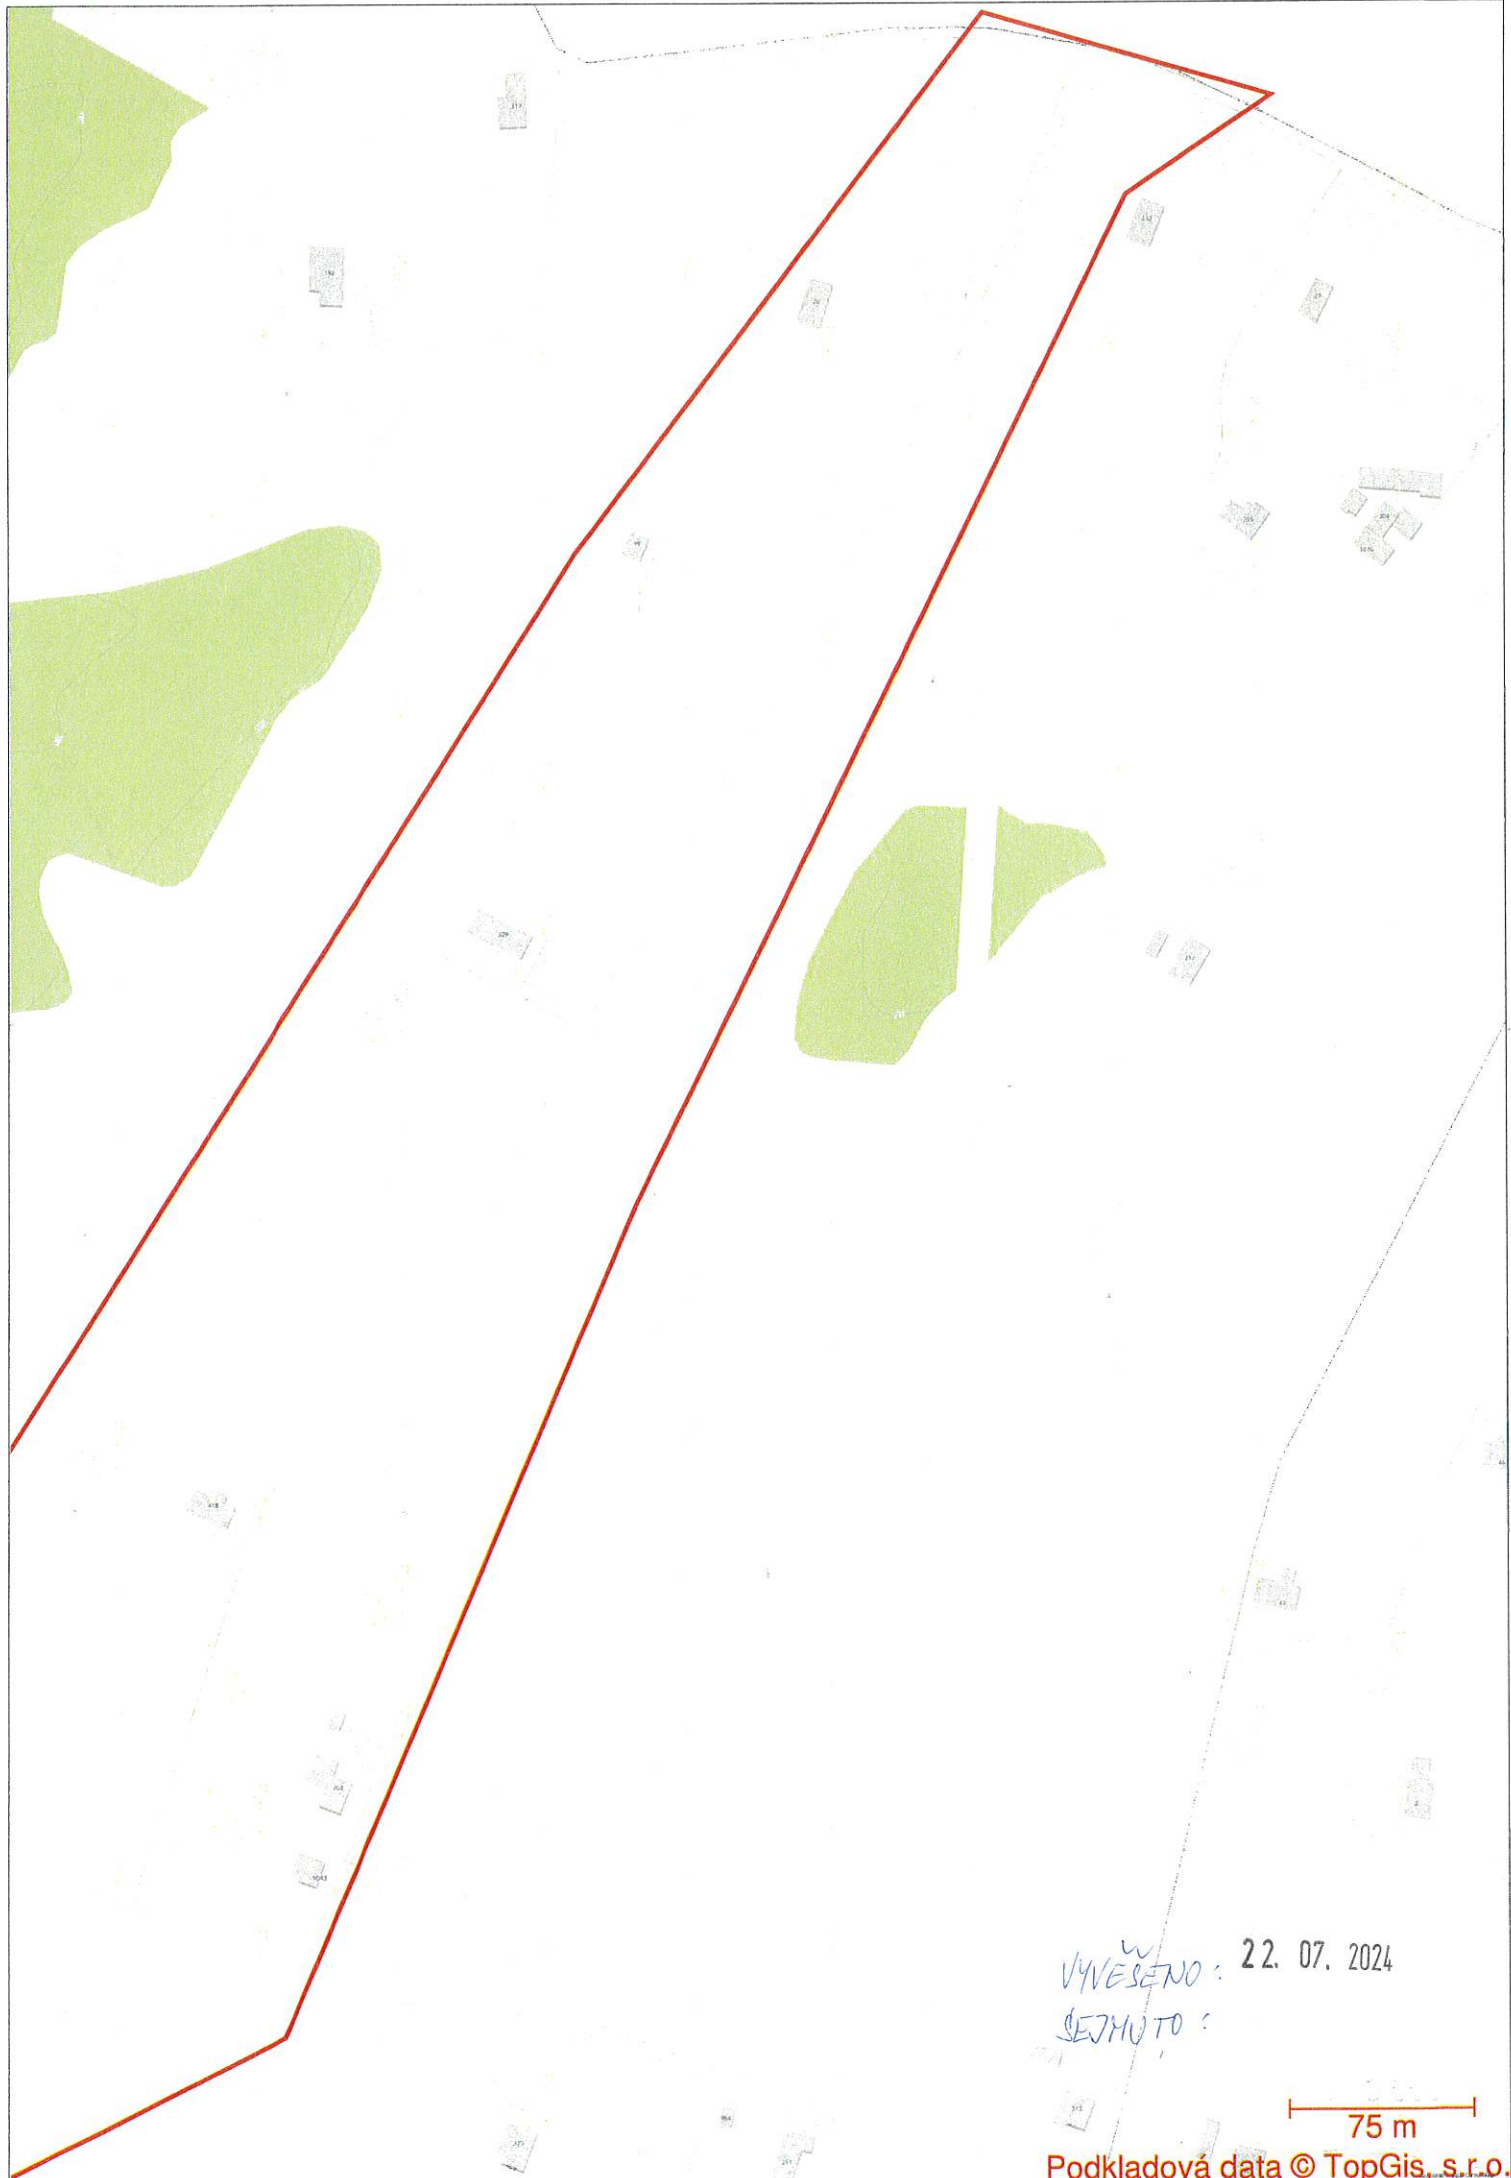

VYVEŠENO: 22. 07. 2024
SEJMUTO:

75 m

Podkladová data © TopGis, s.r.o.

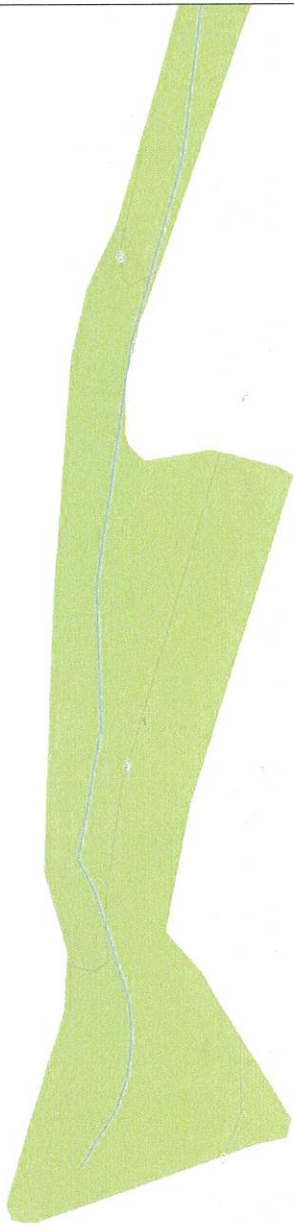

VYVĚŠENO: 22. 07. 2024
SEJMOTO:

