

## OU Dobrá

---

**Od:** qline@smvak.eu  
**Odesláno:** středa 18. února 2026 14:19  
**Komu:** katerina.briosi@khsova.cz; eva.neuwirthova@khsova.cz;  
msk.sekretariat.fm@hzscr.cz; opis@msk.izscr.cz; oudobra@dobra.cz;  
podatelna@frydekmistek.cz; gilarova.sarka@frydekmistek.cz  
**Předmět:** Porucha č. 122573, Dobrá  
**Důležitost:** Vysoká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovoluujeme informovat o vzniklé **poruše** na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) v sekci Přerušení dodávky vody, podsekcí Poruchy


**Číslo poruchy:** 122573  
**Obec:** Dobrá  
**Skut. zahájení:**  
**Plán. zahájení orientačně:** 19.02.2026 08:00  
**Plán. ukončení orientačně:** 19.02.2026 15:00  
**Dotčená oblast:** Viz mapová příloha.  
**Způsob náhradního zásobování:** Umožněno předzásobení

Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorké vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

VYVEŠENO: 18. 02. 2026  
SEJMUTO:

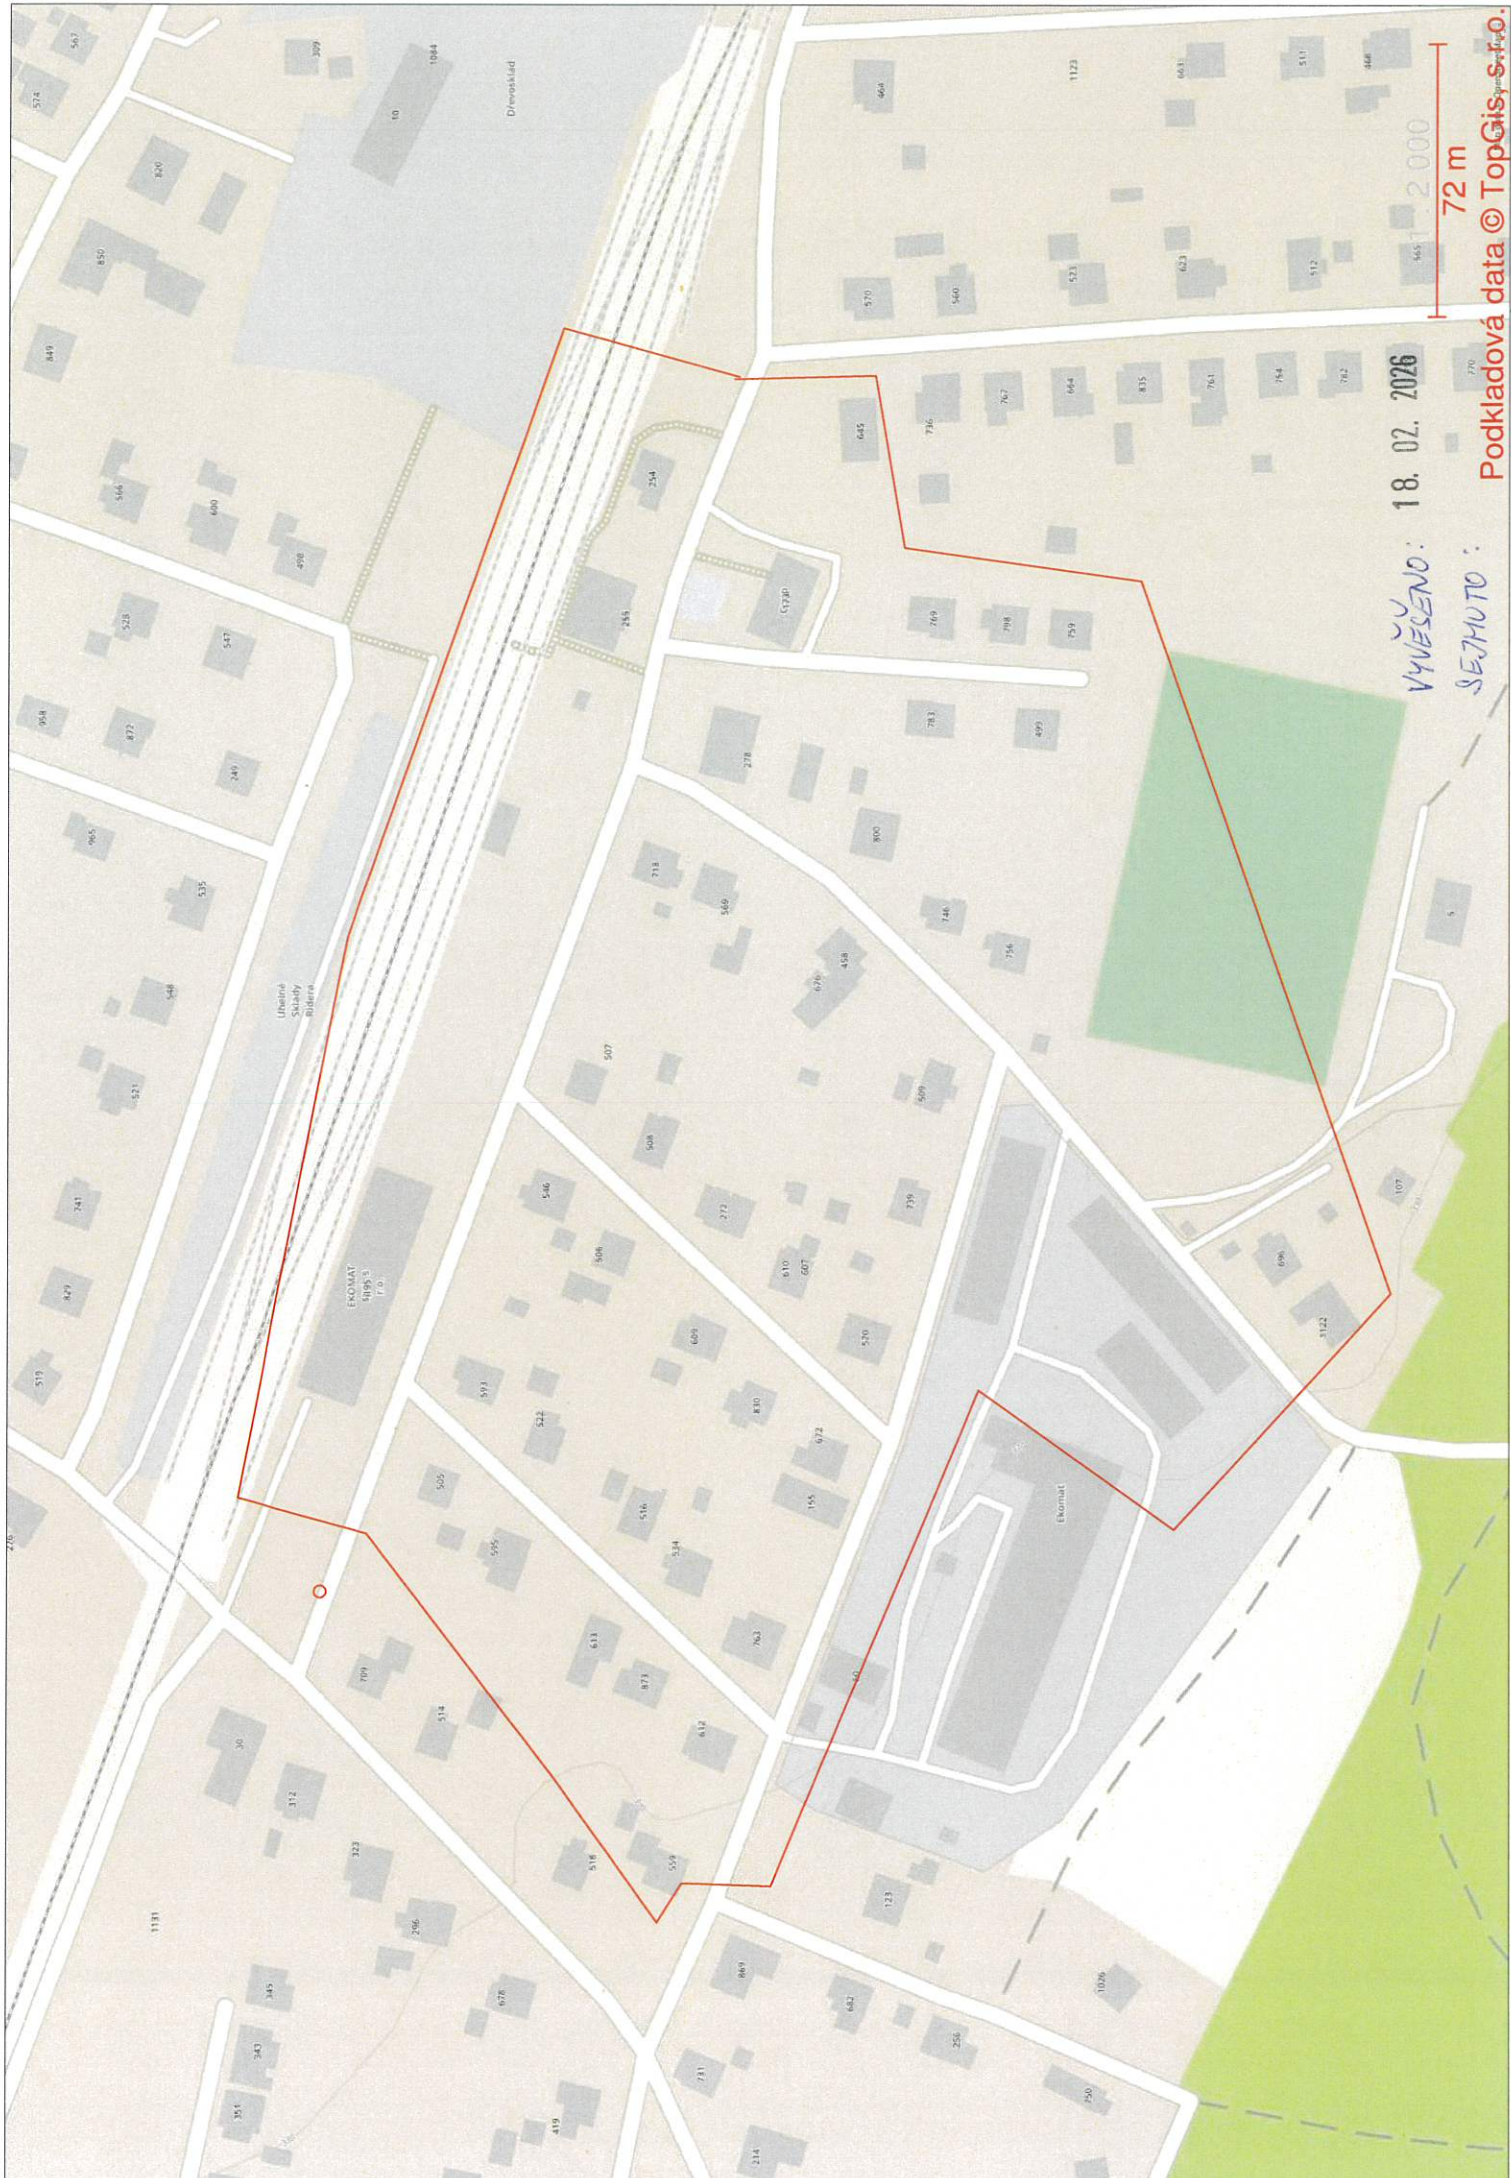

18. 02. 2026

VYŮŠENO:

SEJMUTO:

72 m

Podkladová data © TopGIS, s.r.o.