

OU Dobrá

Od: qline@smvak.eu
Odesláno: úterý 3. března 2026 13:33
Komu: katerina.briosi@khsova.cz; eva.neuwirthova@khsova.cz;
msk.sekretariat.fm@hzscr.cz; opis@msk.izscr.cz; oudobra@dobra.cz;
podatelna@frydekmistek.cz; gilarova.sarka@frydekmistek.cz
Předmět: Porucha č. 122699, Dobrá
Důležitost: Vysoká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovoluujeme informovat o vzniklé **poruše** na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekcí Poruchy


Číslo poruchy: 122699
Obec: Dobrá
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 05.03.2026 08:00
Plán. ukončení orientačně: 05.03.2026 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha.
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorycké vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

VYVEŠENO: -4. 03. 2026
SEJMUTO

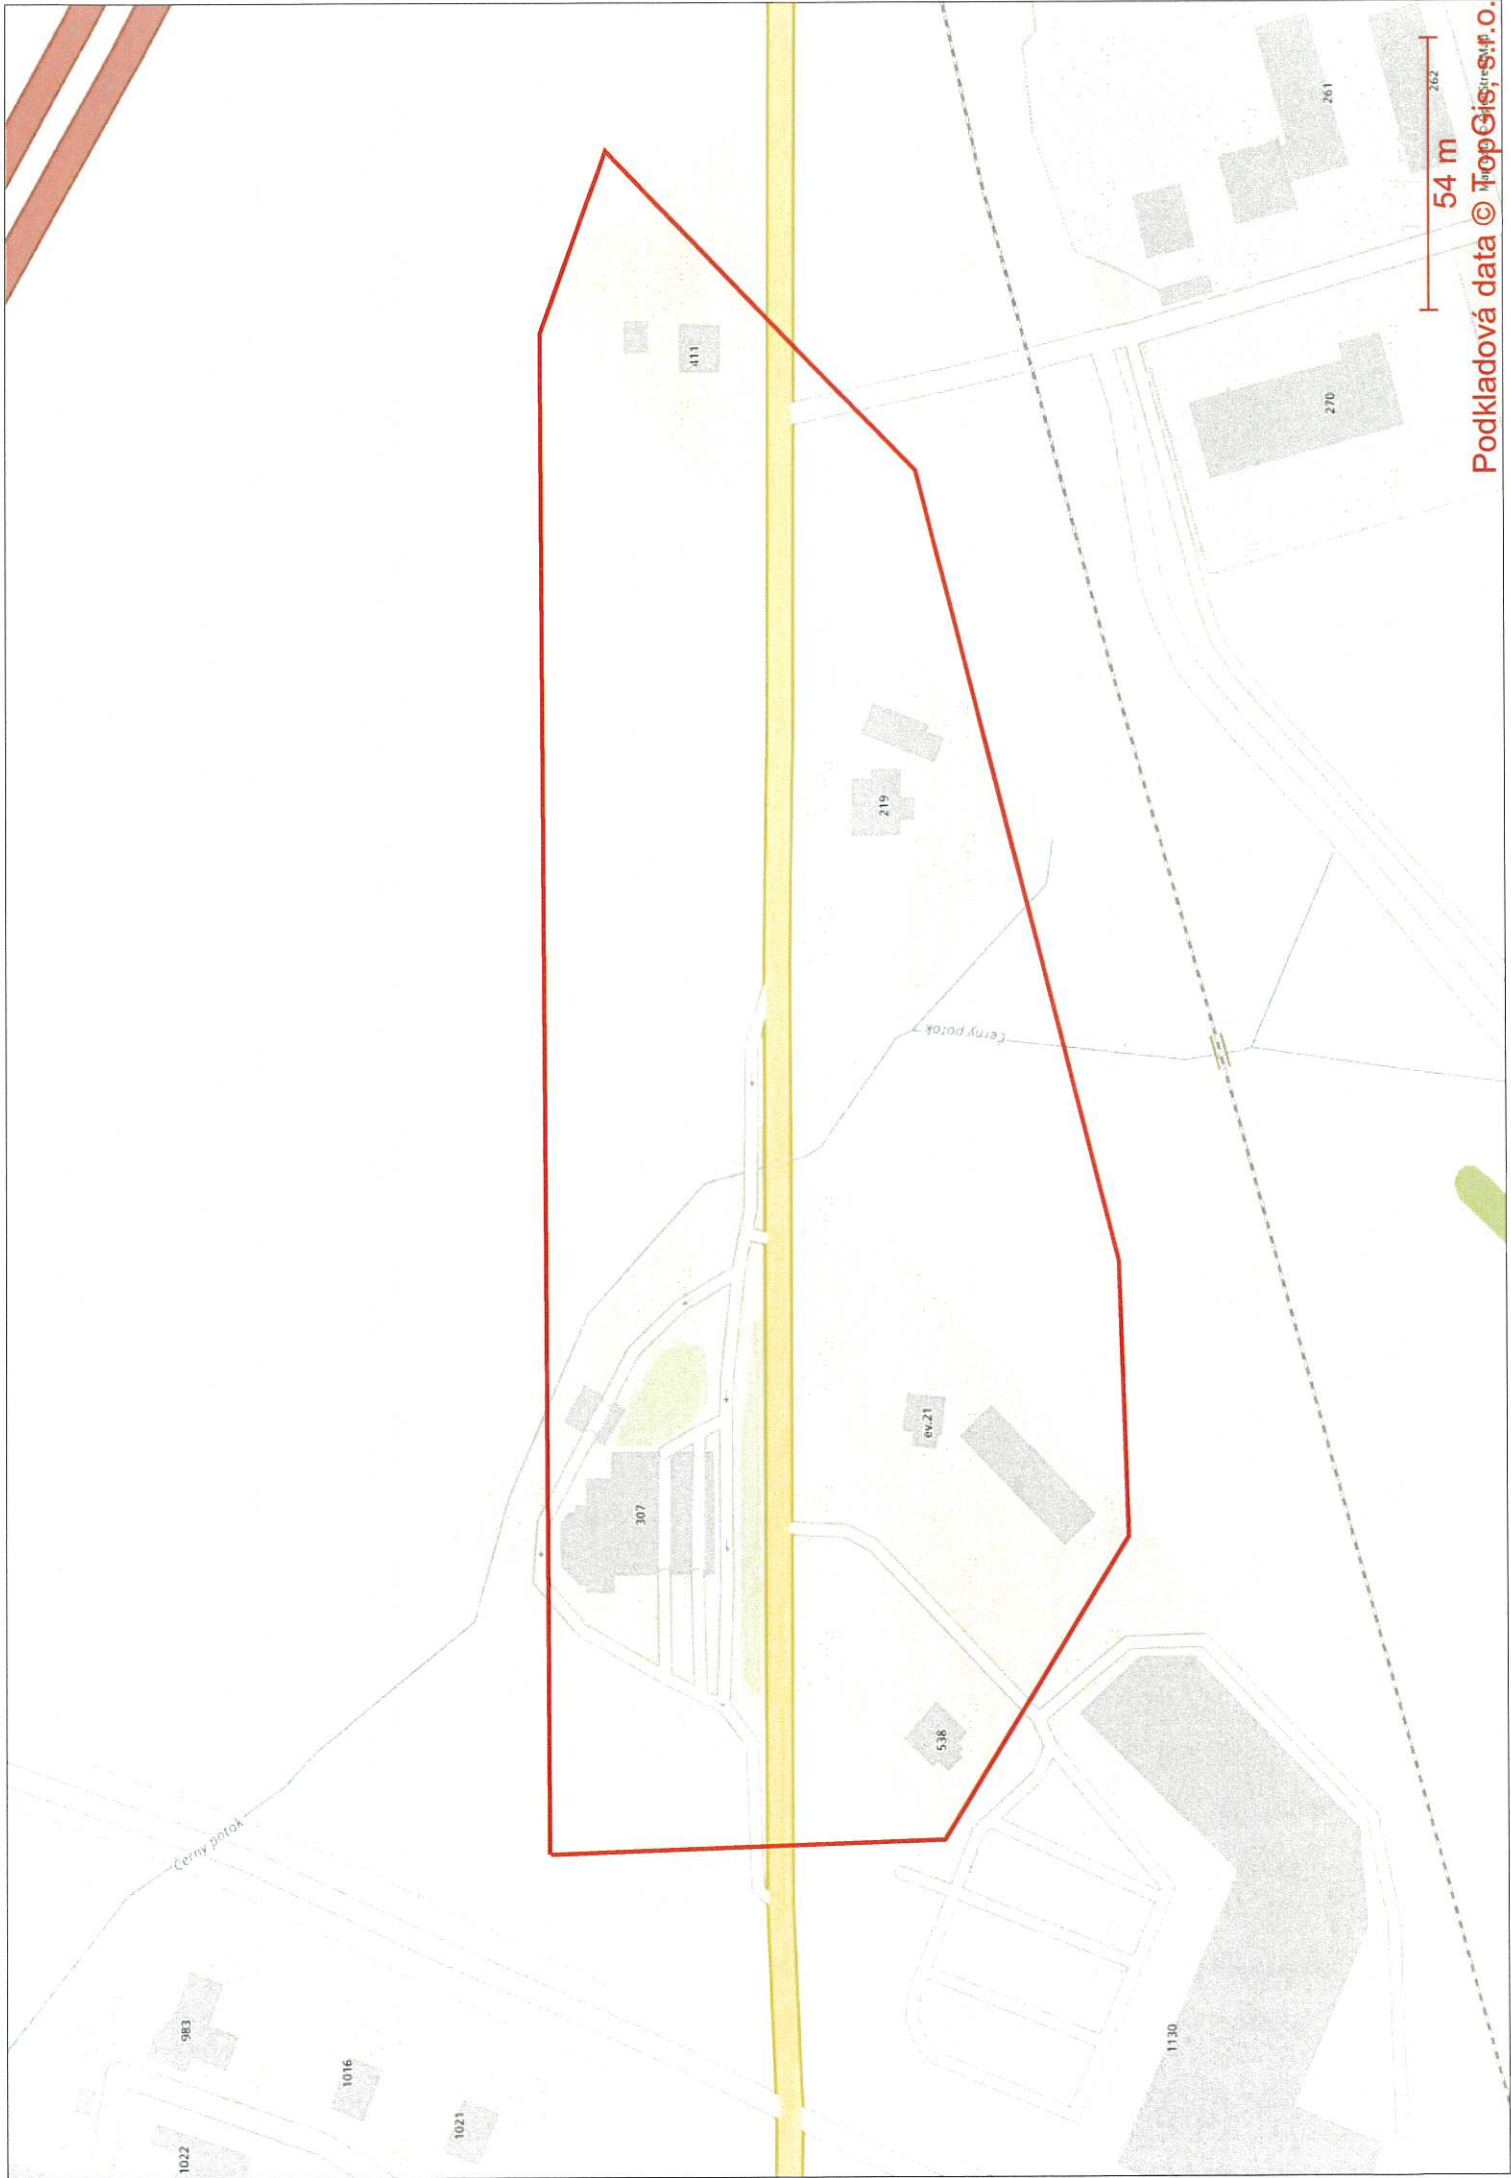

1022

983

1016

1021

307

411

219

6w21

538

1130

261

270

Černý potok

Černý potok

54 m

Podkladová data © TopGIS, s.r.o.